

---

**Pregão Eletrônico N° 90017/2025\_ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS**

---

**De :** ADRIANA VIEIRA LEMES  
<ADRIANA.LEMES@claro.com.br>

qua., 25 de jun. de 2025 18:14

 3 anexos

**Assunto :** Pregão Eletrônico N° 90017/2025\_ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS

**Para :** cpl-lista@tre-go.jus.br

Prezados, boa noite !

A Empresa CLARO S.A., CNPJ nº 40.432.544/0001-47, sediada na Rua Henri Dunant, nº 780, Torres A e B, Bairro Santo Amaro, CEP: 04.709-110, na Cidade e Estado de São Paulo – Brasil, para fins de resposta à consulta pública a respeito da análise a elementos técnicos no provimento e prestação dos serviços, de acordo com as especificações técnicas que constam do Termo de Referência e seus anexos, promover os seguintes pedidos de esclarecimentos:


1.6 - Ataques à camada de aplicação, incluindo os protocolos HTTP e DNS, para no mínimo: HTTP URL Get/Post Flood; SIP Invite Flood; DNS Flood; DNS, NTP, SNMP Reflection/Amplificatione Slowloris e Pyloris.

**Questionamento 1**

Entendemos que a necessidade da CONTRATANTE para o Anti-DDoS trata-se de serviço que proteja de ataques DDoS VOLUMÉTRICO, instalado e configurado para detecção e mitigação no backbone da CONTRATADA, não fazendo parte do objeto a detecção e mitigação para ataques de BAIXA VOLUMETRIA, nem a necessidade de instalação de equipamentos físicos no ambiente da CONTRATADA, in-line aos links internet de alta velocidade da CONTRATANTE. Nosso entendimento está correto?

**Questionamento 2**

Complementando o assunto anterior acima, o entendimento aplica-se também ao item 1.6 (proteção contra ataques Slowloris e Pyloris dentre outros), ou seja, para este item está sendo considerado também somente proteção DDoS VOLUMÉTRICO, não fazendo parte detecção e nem mitigação para ataques de BAIXA VOLUMETRIA o que demanda a instalação de equipamentos físicos no ambiente da CONTRATADA, in-line aos links de alta velocidade da CONTRATANTE, o que onera muito o custo do projeto Nosso entendimento está correto?

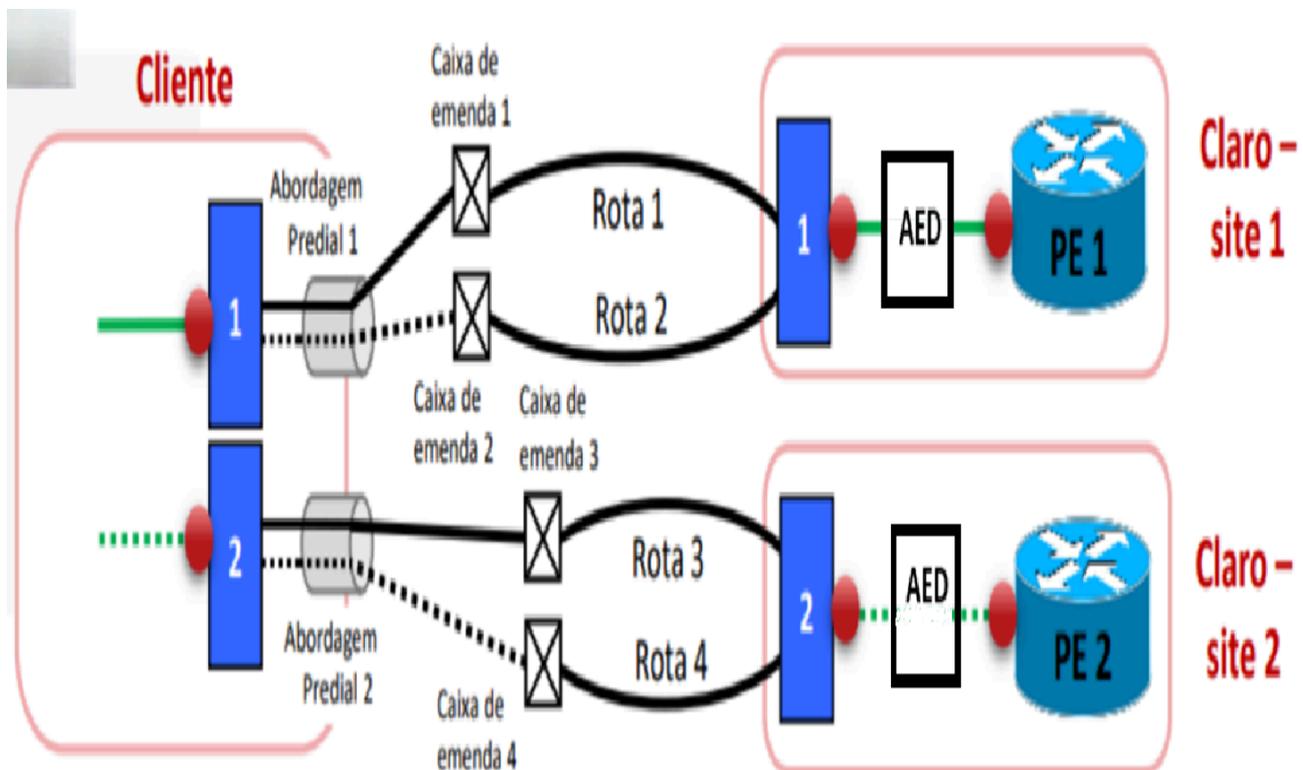

Está correta a topologia?

Grata.

**ADRIANA VIEIRA LEMES**

UNIDADE EMPRESARIAL

Diretoria Governo | Regional Governo Estadual

T.: **(62) 9 9146-9262**

[adriana.lemes@claro.com.br](mailto:adriana.lemes@claro.com.br)

Siga nossas redes @claroempresasbra

**Claro<sup>+</sup>empresas**

