

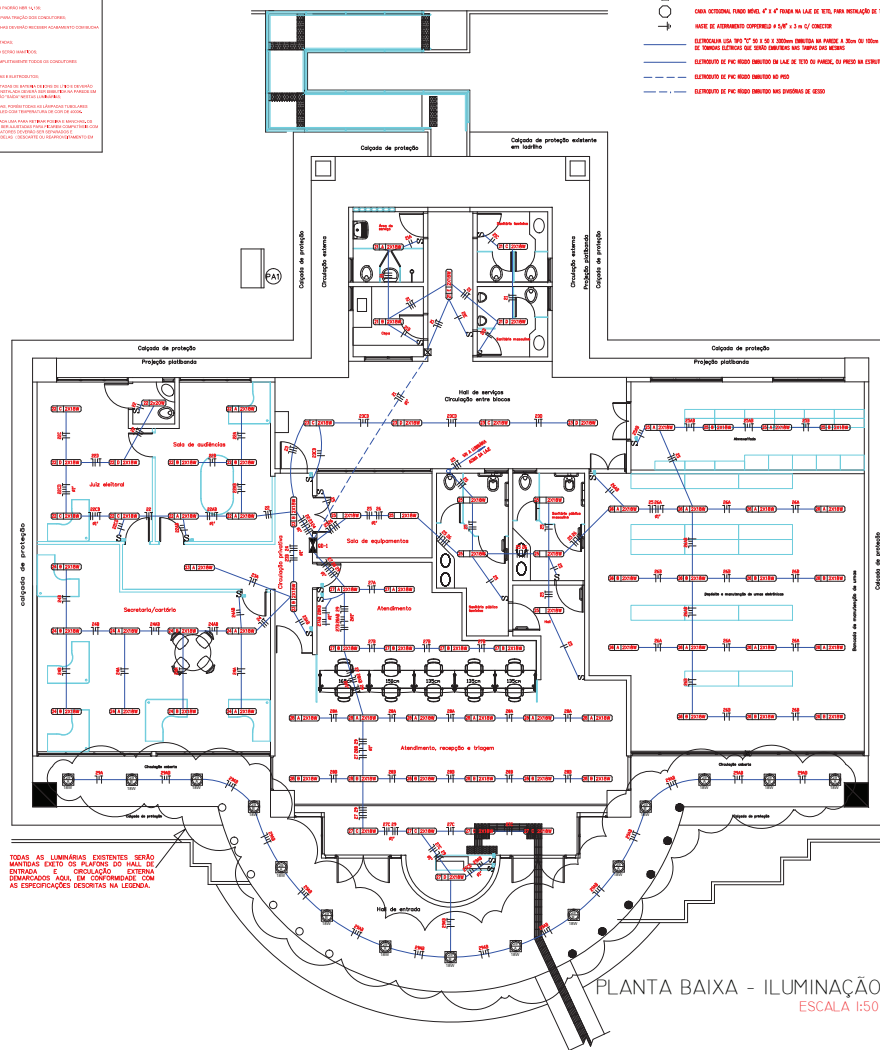




CONVENÇÕES

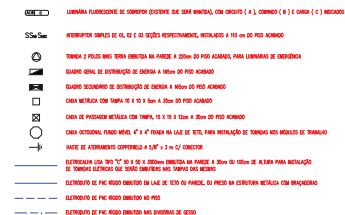

LEGENDA GERAL	
	Indica o conteúdo que não foi estudado e não é cobrado. Não é necessário estudar esse conteúdo.
	Indica o conteúdo que não foi estudado e não é cobrado. Não é necessário estudar esse conteúdo.
	Indica o conteúdo que não foi estudado e não é cobrado. Não é necessário estudar esse conteúdo.
	Indica o conteúdo que não foi estudado e não é cobrado. Não é necessário estudar esse conteúdo.
	Indica o conteúdo que não foi estudado e não é cobrado. Não é necessário estudar esse conteúdo.
	Indica o conteúdo que não foi estudado e não é cobrado. Não é necessário estudar esse conteúdo.
	Indica o conteúdo que não foi estudado e não é cobrado. Não é necessário estudar esse conteúdo.
	Indica o conteúdo que não foi estudado e não é cobrado. Não é necessário estudar esse conteúdo.
	Indica o conteúdo que não foi estudado e não é cobrado. Não é necessário estudar esse conteúdo.
	Indica o conteúdo que não foi estudado e não é cobrado. Não é necessário estudar esse conteúdo.
	Indica o conteúdo que não foi estudado e não é cobrado. Não é necessário estudar esse conteúdo.

CÓDIGO DE CORES PARA CONDUTORES

FASE	VERMELHO
NEUTRO	AZUL CLARO
RETORNO SIMPLES	BRANCO

DIMENSÃO DOS ELETRODUTOS						
DIÂMETRO CONSIDERADO NO PROJETO (INTERNO)	(mm)	16	20	25	32	40
	POL	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"

[illegible]

NOTAS:

- 1 - Todas as Tomadas deverão ser conforme padrão exigido pela NBR14135/NBR5410;
- 2 - Todos os QGBTs e QDs deverão ter:
 - a - Barreiras de proteção básica contra choques elétricos;
 - b - Barra de Neutro e Barra de Proteção (PE);
 - c - Grau de proteção mínimo - IP24.
 - d - Placas de advertência conforme descrição abaixo: