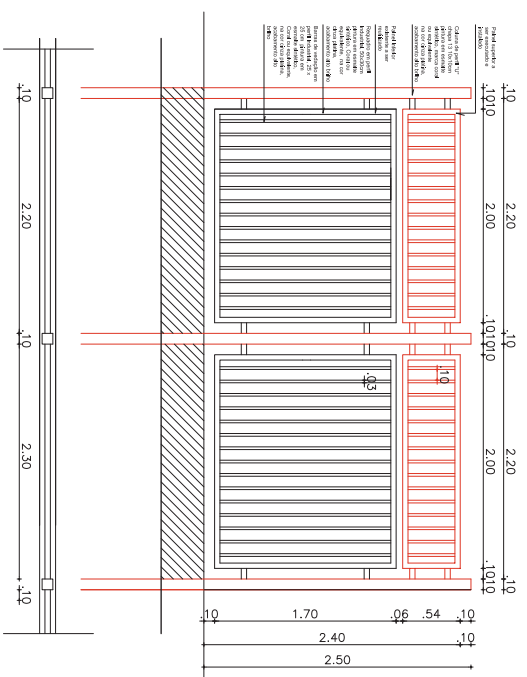
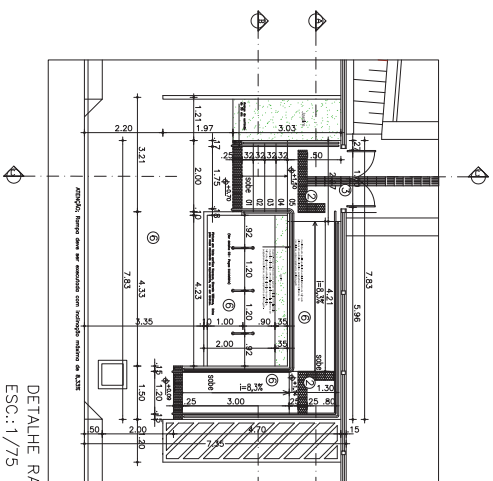
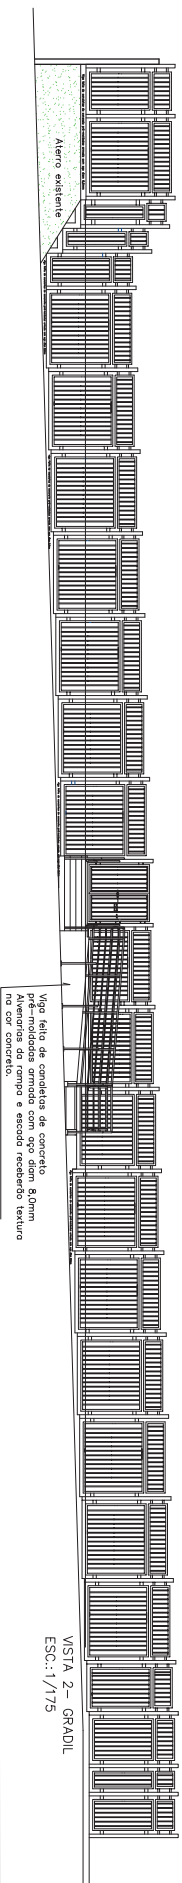
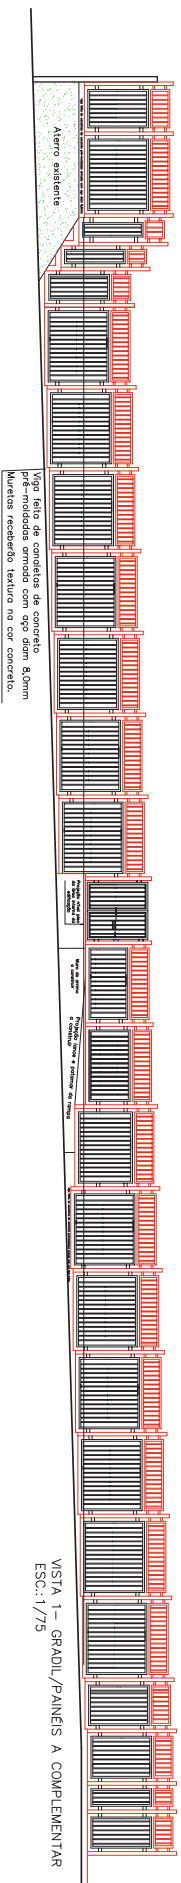


O gesso será reinstalado sobre a mureta constituída por concreto pré-moldado, armadas com aço de 6mm. A mureta deverá ser rebocada em ambas as faces e no topo com argamassa impermeabilizante (aditivo impermeabilizante), devendo-se aguardar a secagem do reboco por, no mínimo, sete dias. Após, deverão ser aplicadas três demãos em cruz de um produto impermeabilizante de tipo elastomérico, tipo SBC 00 equivalente. O intervalo mínimo entre uma demão e outra deverá ser de três horas. Em seguida, deverá ser aplicada pintura texturizada em todos os superfícies.

ESPECIFICAÇÕES DE PISO

- 1 - PISO A SER ENLADADO E RELETADO EM CONCRETO ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA, REFORÇADO COM-60 (3,11x1m/4,07), adensado de 50 a 55mm, massa 1,00/100m²
- 2 - PISO PODOTATIL DE ALTA PRE-MOLDADO EM CONCRETO COM COQUE CLARO OU AMARELO, 25 x 25 x 1,5 CM
- 3 - PISO PODOTATIL DIRECIONAL, PRE-MOLDADO EM CONCRETO COM COQUE CLARO OU AMARELO, 25 x 25 x 1,5 CM
- 6 - PISO EM BLOCO INTERTRAVADO PORTENTE
- 7 - PISO A SER ENLADADO E RELETADO EM CONCRETO ARMADO SIMPLES, E 7" CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL VASSOURADO
- 8 - PISO EM ALUMINUM HEPALUCLAY, 20 x 20, CM COM CHUVA, COMPRISSIMO MODELO EXISTENTE, A SER DIFUNDIDO (EXISTENTE) E RECONSTRUÍDO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1,5%
- 9 - PISO EM CONCRETO DESAPERTADO A SER MANTIDO